




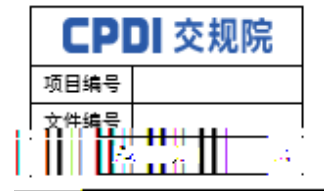
# 致远公司钢筋网片生产项目

CPDI 交规院	
项目编号	
文件编号	



同知  
陈  
万毅  
何心仪

# 致远公司钢筋网片生产项目



	何心仪	何心仪	
		杨强	
	何心仪	张峰	
		何心仪	工程师
	郭洪勇	余伟	
		江阳	
		杨强	
		张念	

何心仪		一级注册建筑师
		注册公用设备 工程师
江阳		一级注册结构师
郭洪勇		
		注册公用设备 工程师
		注册公用设备 工程师

1

2

子项名称

致远公司钢筋网片项目

图纸目录

编制

设计阶段


初步设计

A 版

专业

电气

C-00-DQ-01

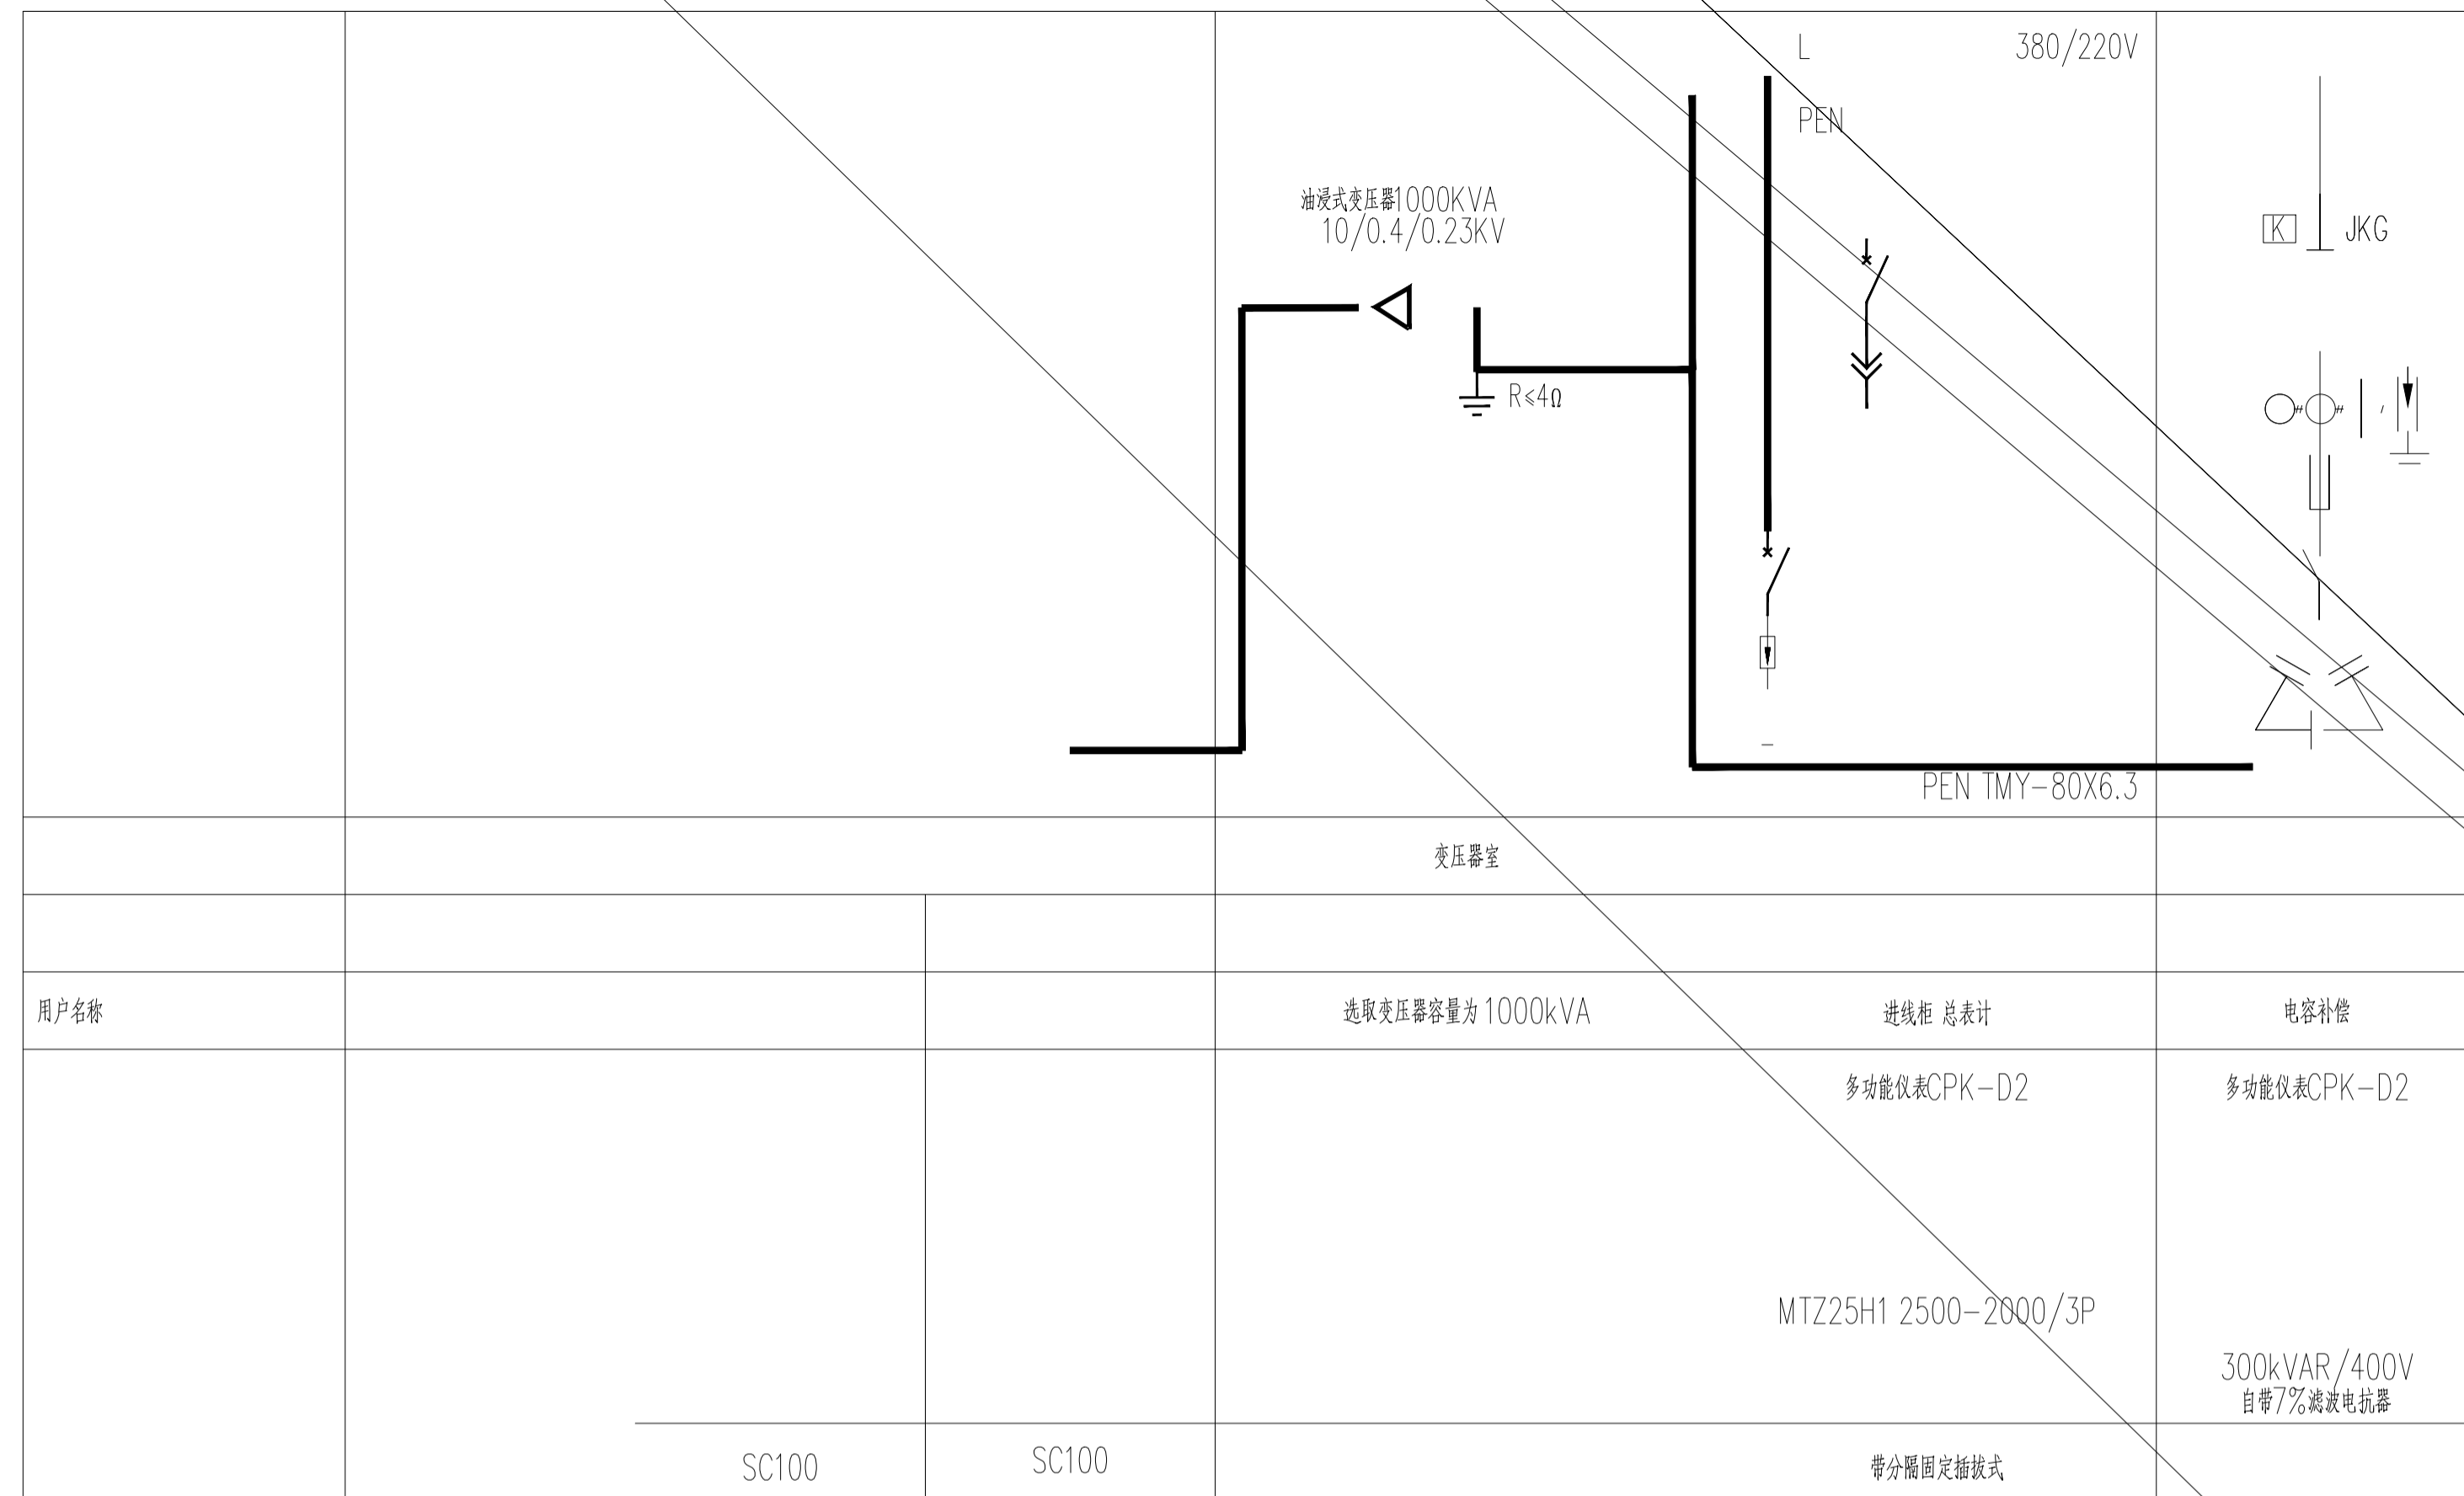

2、开关操作、开关储能、保护

湖北省交通规划设计院股份有限公司

湖北省交通规划设计院股份有限公司

公路行业甲级、水运  
工程 勘察工程

湖北省交通规划设计院股份有限公司

0~100A

0~100A

0~100A

ZWL1-CF1  
1#厂房  
照明ZAL1-CF1  
多功能仪表CPK-D2

ZWL1-CF2

JGWL1  
室外景观预留

多功能仪表CPK-D2

20.00 1.00 0.85  
20.00 35.75

50.00 0.80 0.85  
40.00 71.50


2、开关操作、开关储能、保护装置工作电源采用AC220V

3、高压开关柜须满足“五


出

张磊	曹礼鹏
曹礼鹏	张念
张念	杨颖
杨颖	杨颖

HEB1 PR

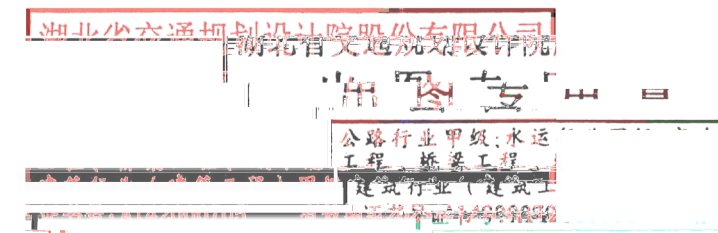


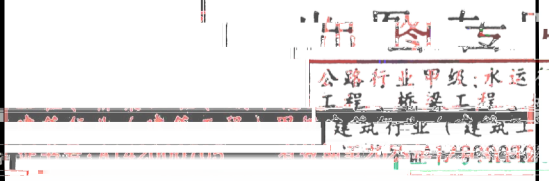
日期

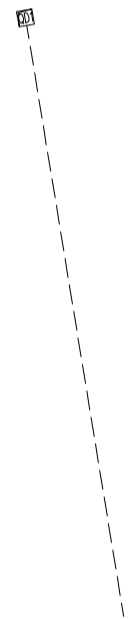


图


图

图

出图章：	注册执业人：
	注册执业印章：
	

HUBEI PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING

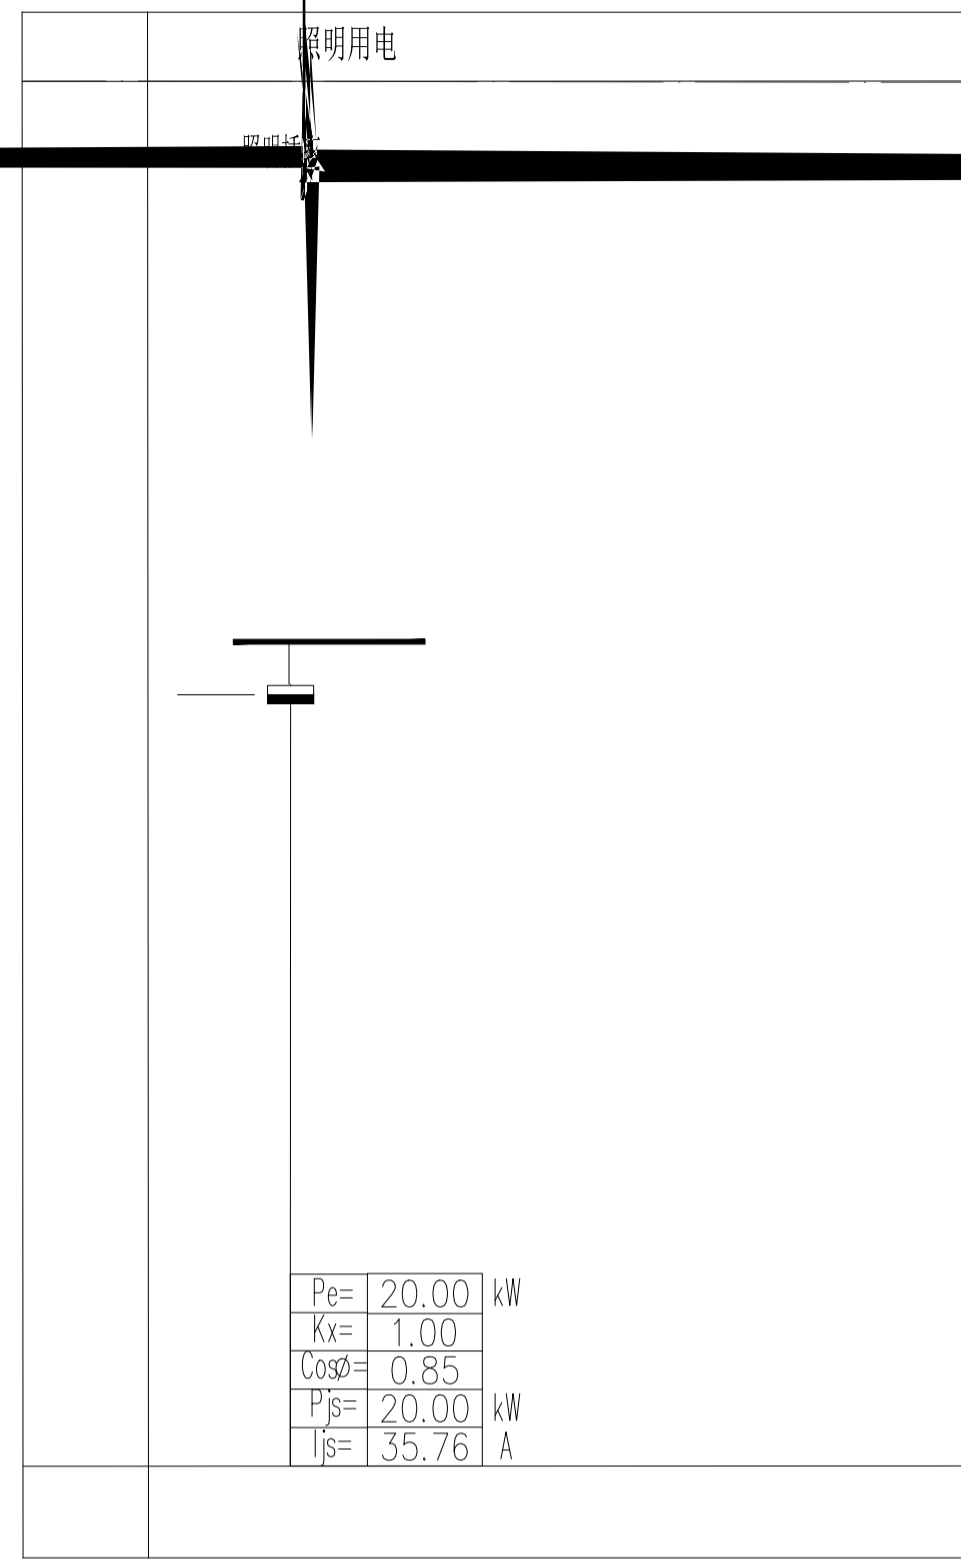


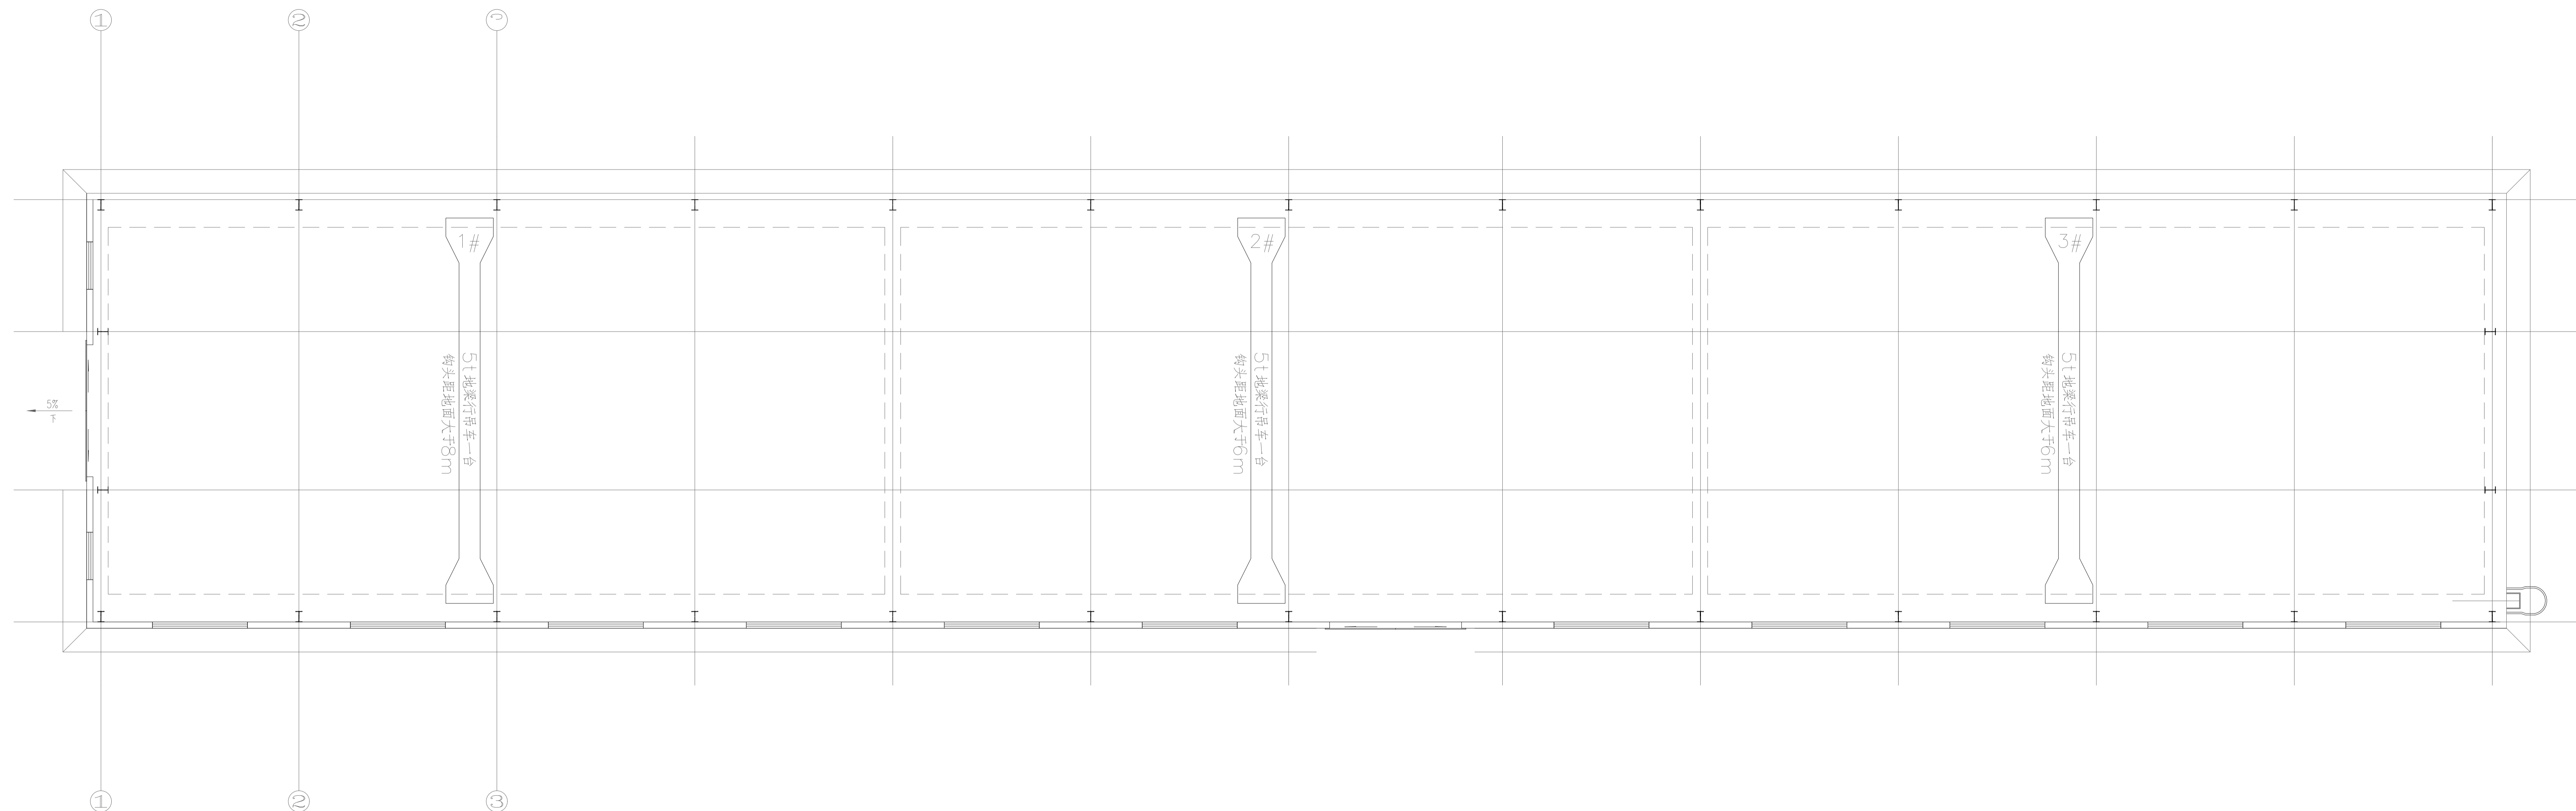

湖北中水环境工程股份有限公司  
 湖北中水环境工程股份有限公司  
 公路行业甲级证书  
 证书编号：A01010101  
 2010年09月08日

照明用电

照明插座回路

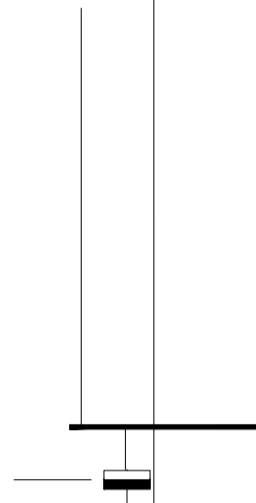

Pe=	20.00	kW
Kx=	1.00	
Cosφ=	0.85	
Pjs=	20.00	kW
Ijs=	35.76	A

屋面光伏发电系统由专业厂家深化设计，光伏发电板的金属框

湖北交通规划设计院股份有限公司  
湖北省交通规划设计院


出图专用章

公路行业甲级、水运

工程、桥梁工程、


建筑行业（建筑）

设计甲级、市政道路

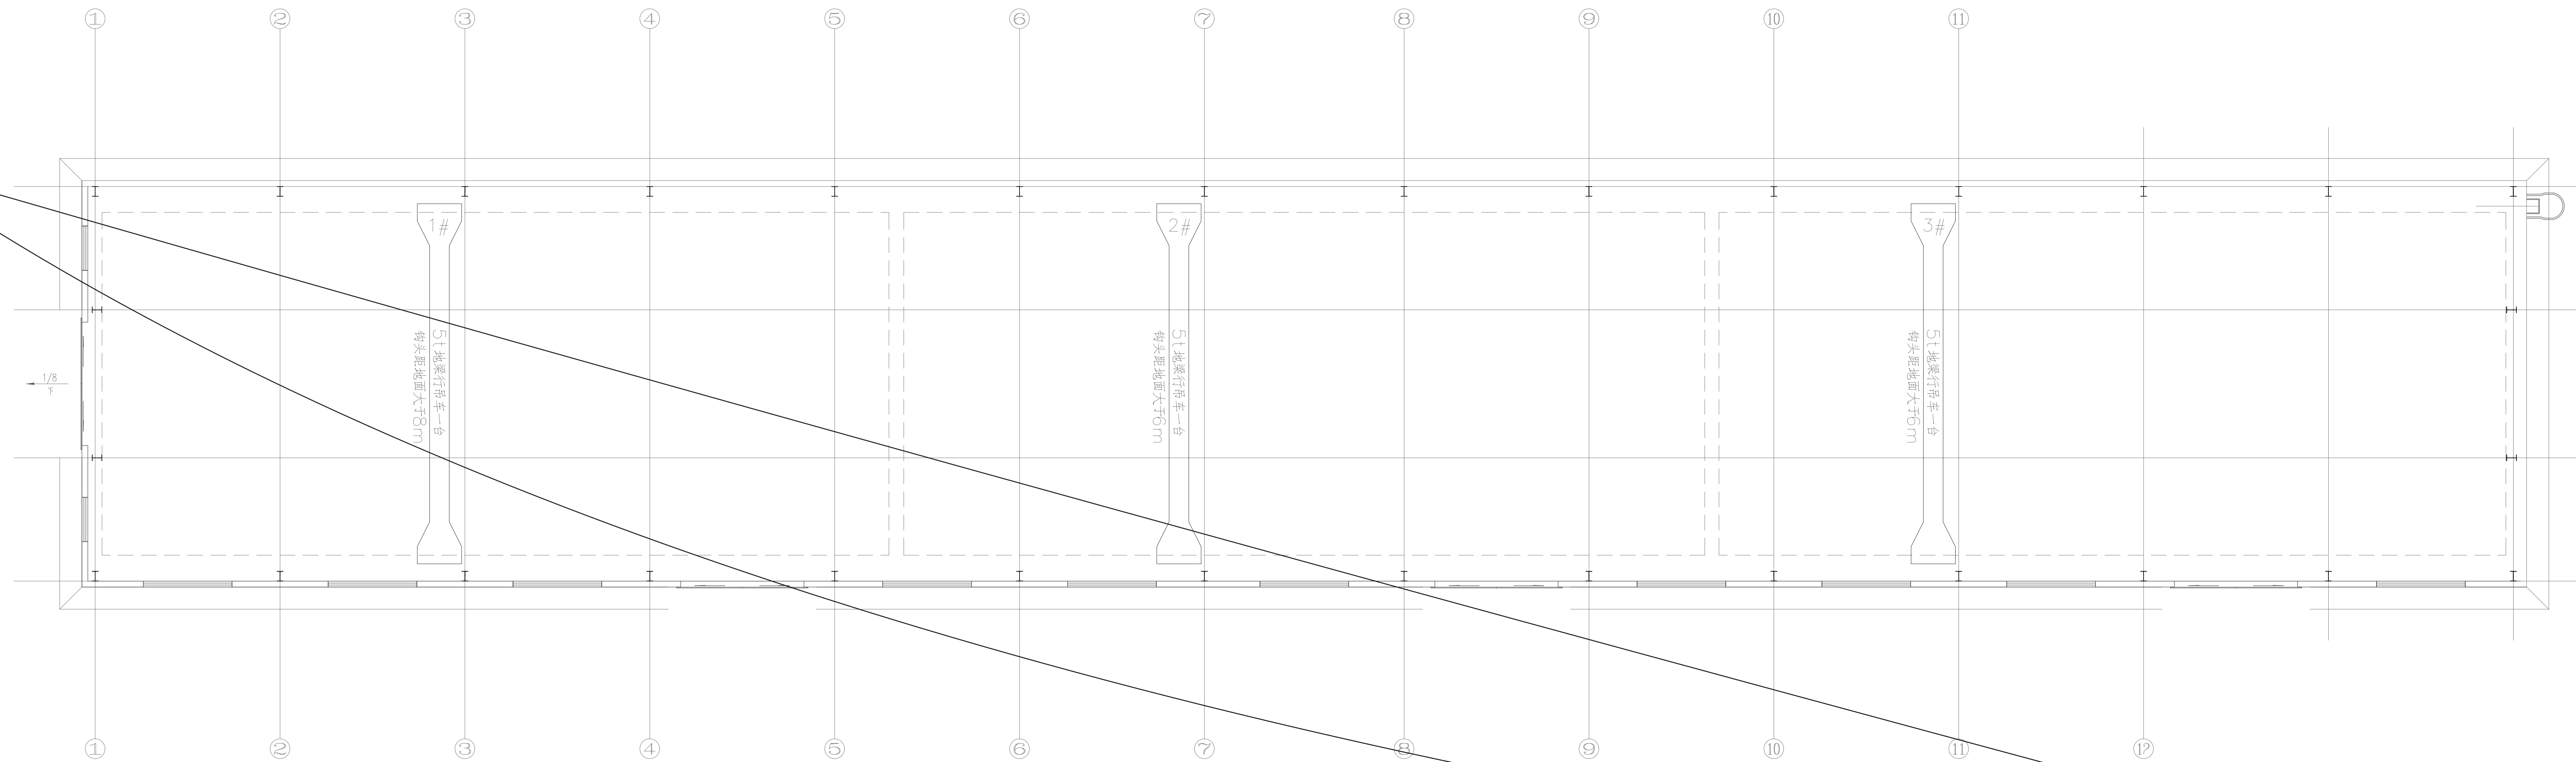

湖北中交路桥建设有限公司  
湖北中交路桥建设有限公司  
湖北中交路桥建设有限公司  
湖北中交路桥建设有限公司



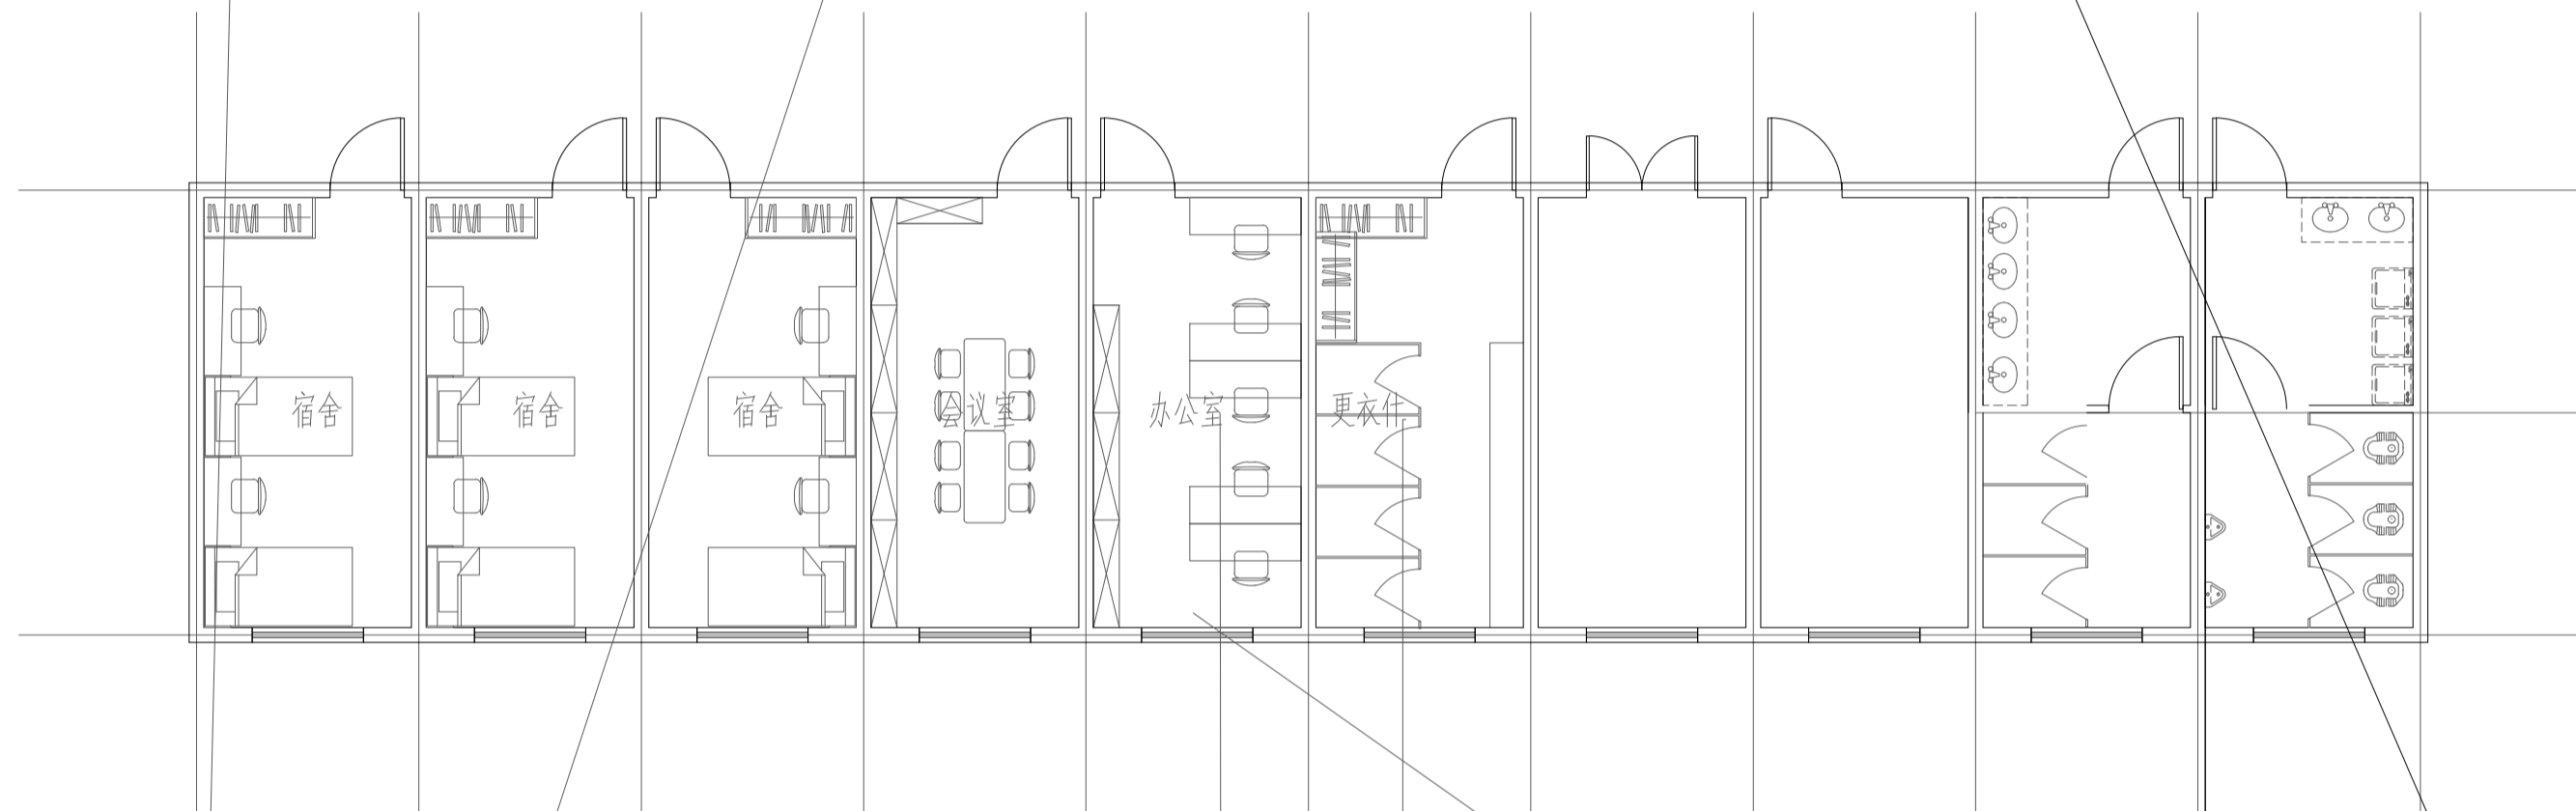

湖北交通规划设计院有限公司  
湖北交通规划设计院

注册建筑师

公路行业甲级、水运

工程、桥梁工程

建筑行业、建筑

证书编号：00000000